

Convenciones

-  Toma dúplex polo aislado, GH, 120VAC/15A
-  Tablero eléctrico trifásico



EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTÁ, COLOMBIA

SECCION N.A.S.

PROYECTO:

LUGAR:

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA

CONTIENE:

TOMAS ELECTRICAS Y TABLEROS BT


ESCALA:

0 1 2 3m

REQUERIMIENTO No.

FECHA:

PLANO No: E1

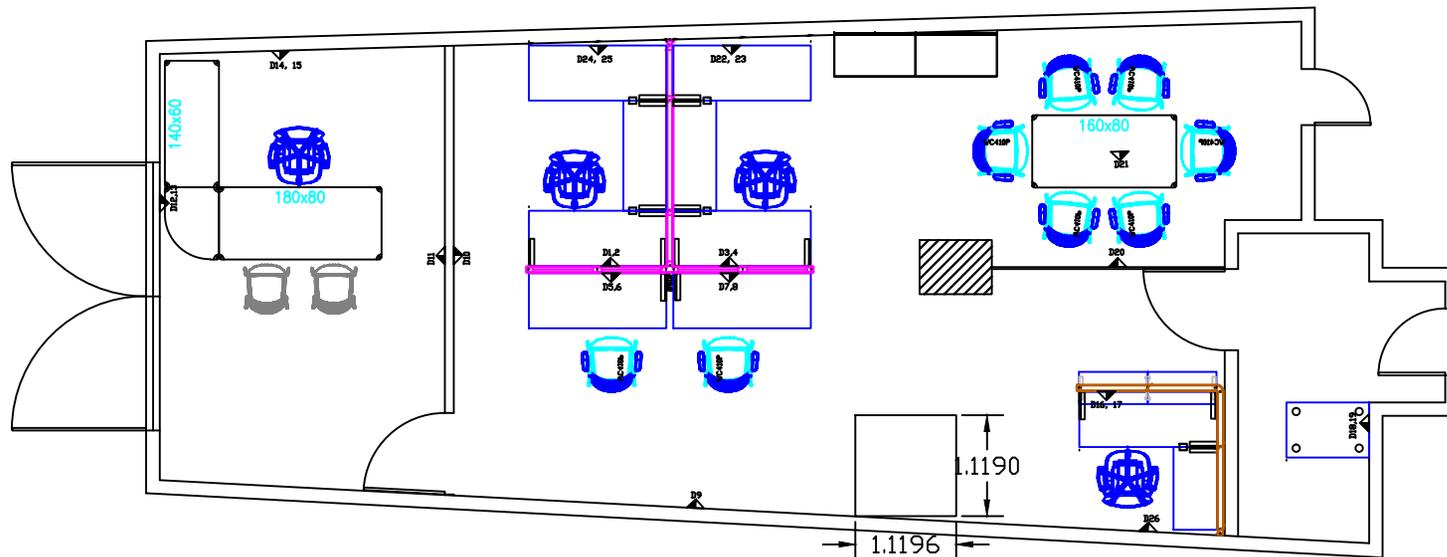

Convenciones

-  Toma dúplex polo aislado, GH, 120VAC/15A
-  Toma Datos CAT 6E
-  Gabinete de comunicaciones



EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTA, COLOMBIA

SECCION N.A.S.

PROYECTO:

LUGAR:

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA

CONTIENE:

PUNTOS DE DATOS


ESCALA:

0 1 2 3 m

REQUERIMIENTO No.

FECHA:

PLANO No: E2

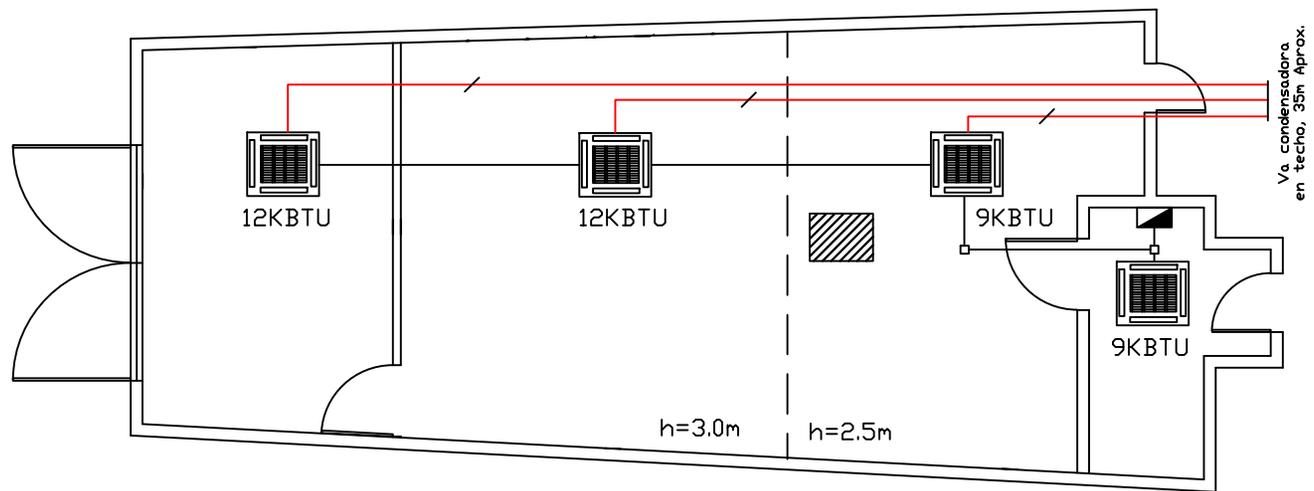

Convenciones

-  Unidad tipo cassette
-  Ducto EMT 1 pulgada
-  Ducto 1X½ pulgadaPVC para desagüe.
Ductos AA según fabricante a Condensadora.



EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTÁ, COLOMBIA

SECCION N.A.S.

PROYECTO:

LUGAR:

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA

CONTIENE:

AIRE ACONDICIONADO


ESCALA:

0 1 2 3m

REQUERIMIENTO No.

FECHA:

PLANO No: E3

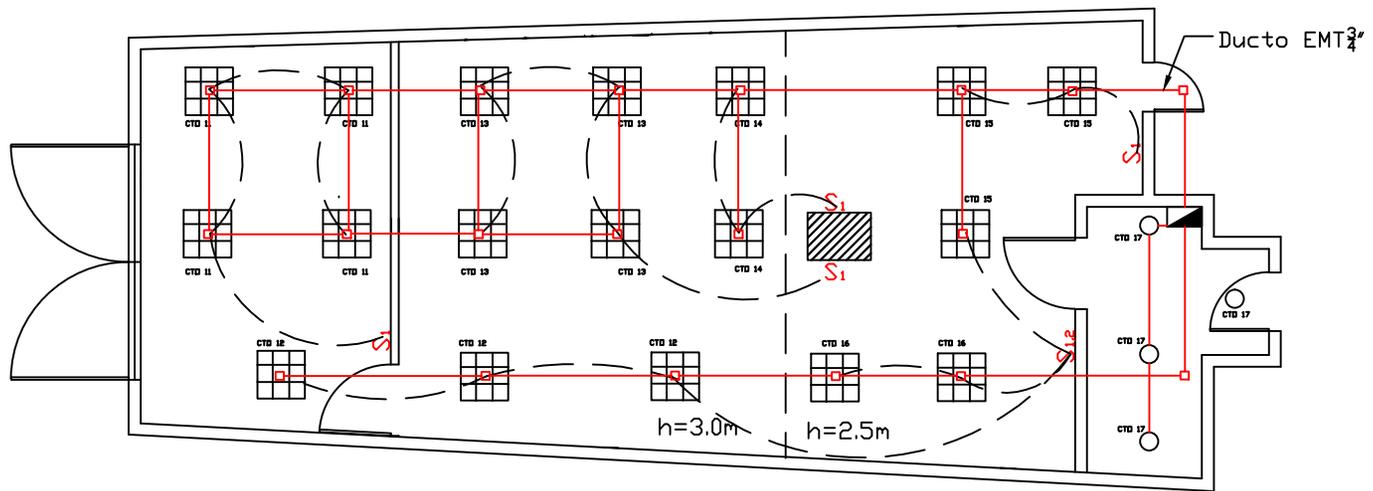

Convenciones

-  Lámpara 4X16W, T5/T8, reflector parabólico
-  Lámpara incrustar 2X24W, reflector
- S₁** Interruptor sencillo
- S_{1,2}** Interruptor doble



EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTÁ, COLOMBIA

SECCION N.A.S.

PROYECTO:

LUGAR:

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA

CONTIENE:

ILUMINACION


ESCALA:

0 1 2 3 m

REQUERIMIENTO No.

FECHA:

PLANO No: E4

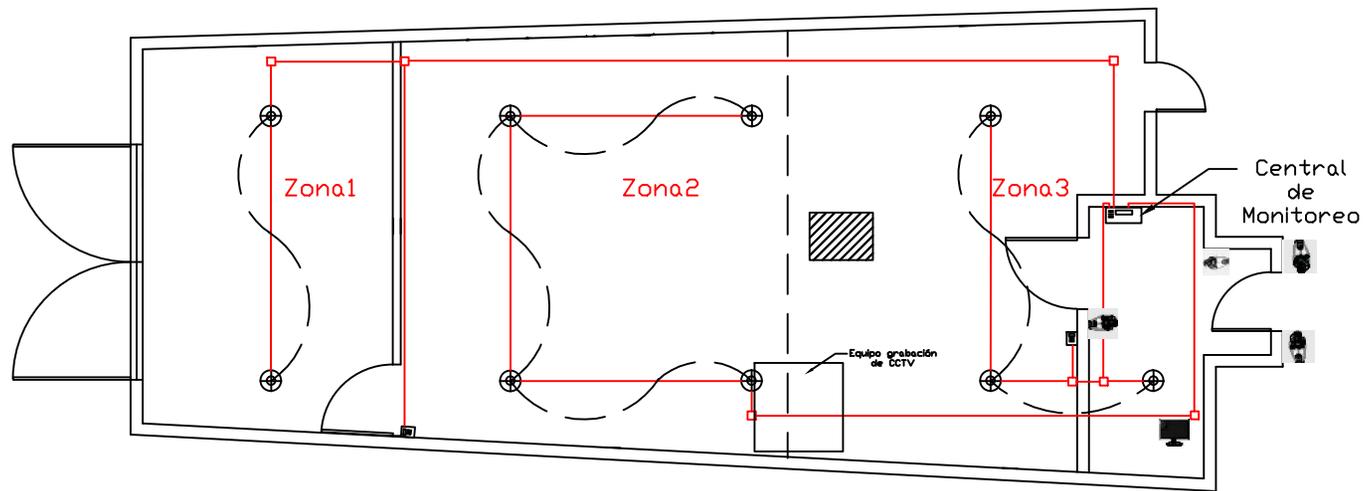

Convenciones

- ⊕ Toma dúplex polo aislado, GH, 120VAC/15A
- ⊕ Detector de humo foto-eléctrico EN-54
- Estación manual, sirena y luz estroboscópica
- Caja de paso 10X10



EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTÁ, COLOMBIA

SECCION N.A.S.

PROYECTO:

LUGAR:

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA

CONTIENE: SISTEMA DE DETECCION DE FUEGO
Y CCTV


ESCALA:

0 1 2 3 m

REQUERIMIENTO No.

FECHA:

PLANO No: E5

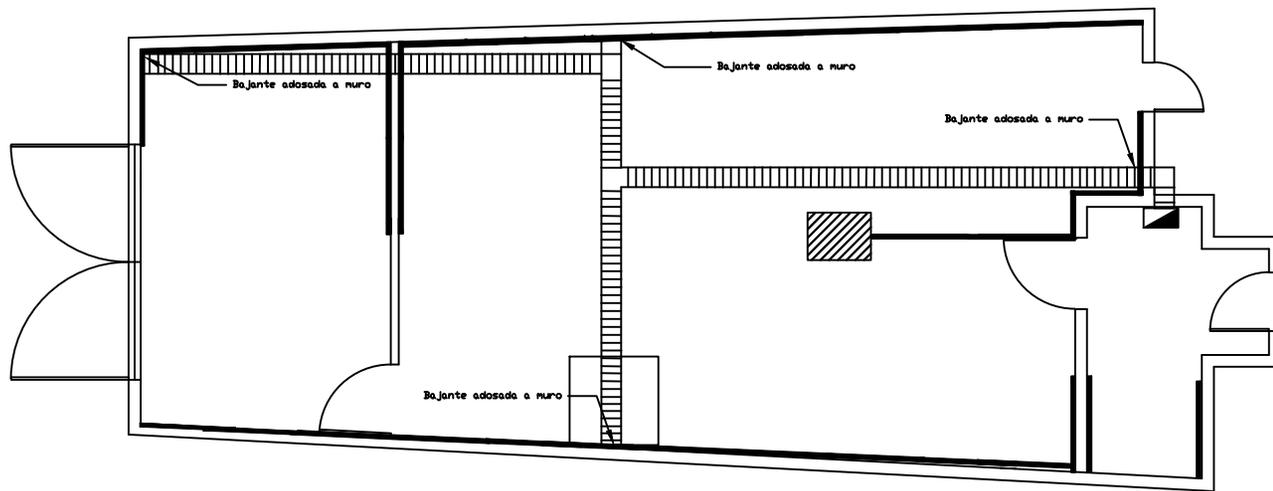

- Notas**
-  Bandeja portacable tipo escalera 30cmX12 cm
 -  Canaletas perimetrales de 12cmX5cm
 -  Bajantes de 12cmX5cm



EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
BOGOTÁ, COLOMBIA

SECCION N.A.S.

PROYECTO:

LUGAR:

EDIFICIO CHAMBACU, CARTAGENA

CONTIENE: Canalizaciones internas

ESCALA:

0 1 2 3 m

REQUERIMIENTO No.

FECHA:

PLANO No: E6